


1. Obieg zasilania central wentylacyjnej N1, NW4, NW5 (Budynki II) - 34,2kW ; 30,0 kPa, 90/70°C (II Etap)
2. Obieg ogrzewania Budynki II - 91,1kW ; 36,0 kPa, 90/70°C (II Etap)
3. Obieg ogrzewania Budynki I - 78,4kW ; 29,0 kPa, 90/70°C (I Etap)
4. Obieg zasilania central wentylacyjnej I kuryny powierzchni NW3 - 23,5kW ; 42,0 kPa, 90/70°C (I Etap)
5. Obieg ogrzewania Budynki I - 134,6 kW (II Etap) ; 38,2 kPa, 90/70°C osłabienie noce
6. Obieg zasilania central wentylacyjnych NW1, NW2 - 33,3kW ; 38,2 kPa, 90/70°C (II Etap)

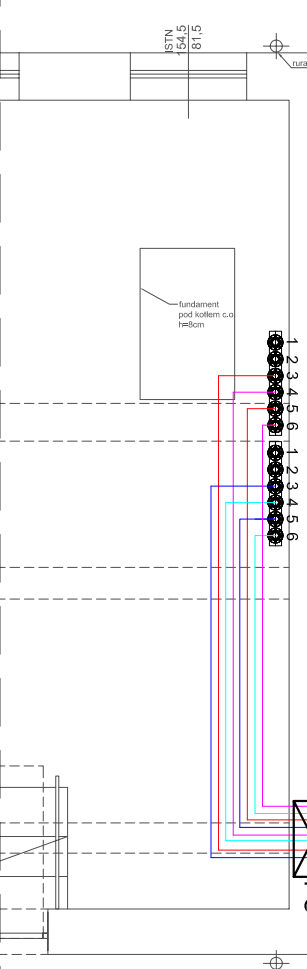

Pracownia Projektowa "Architek" s.c.				Temat:	
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE				Nazwa zamówienia:	
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY"				LUB OŚWIADCZENIE O WYKONANIU PRAC	
ZASTĘPCA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB OŚWIADCZANY O WYKONANIU PRAC				RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCJANY: ACAD-2004-04-00713354.	
Branża: architektura		Imię i nazwisko		Nr uprawnień	
Autor projektu:		ANNA UZIĘBŁO		36891	
Zespół projektowy:		JERZY UZIĘBŁO		SANTARNA	
Sprawdził:		KRYSZYNA MEDREK		28487	
Instalacja wod - kan. c.o. t.		SANTARNA		Faza: PW	
Tytuł rysunku:		BUDYNEK I		Nr rys. 14	
Rzut przekrojem - instalacja c.o.i c.t.				Skala: 1:100	