


## II ETAP REALIZACJI

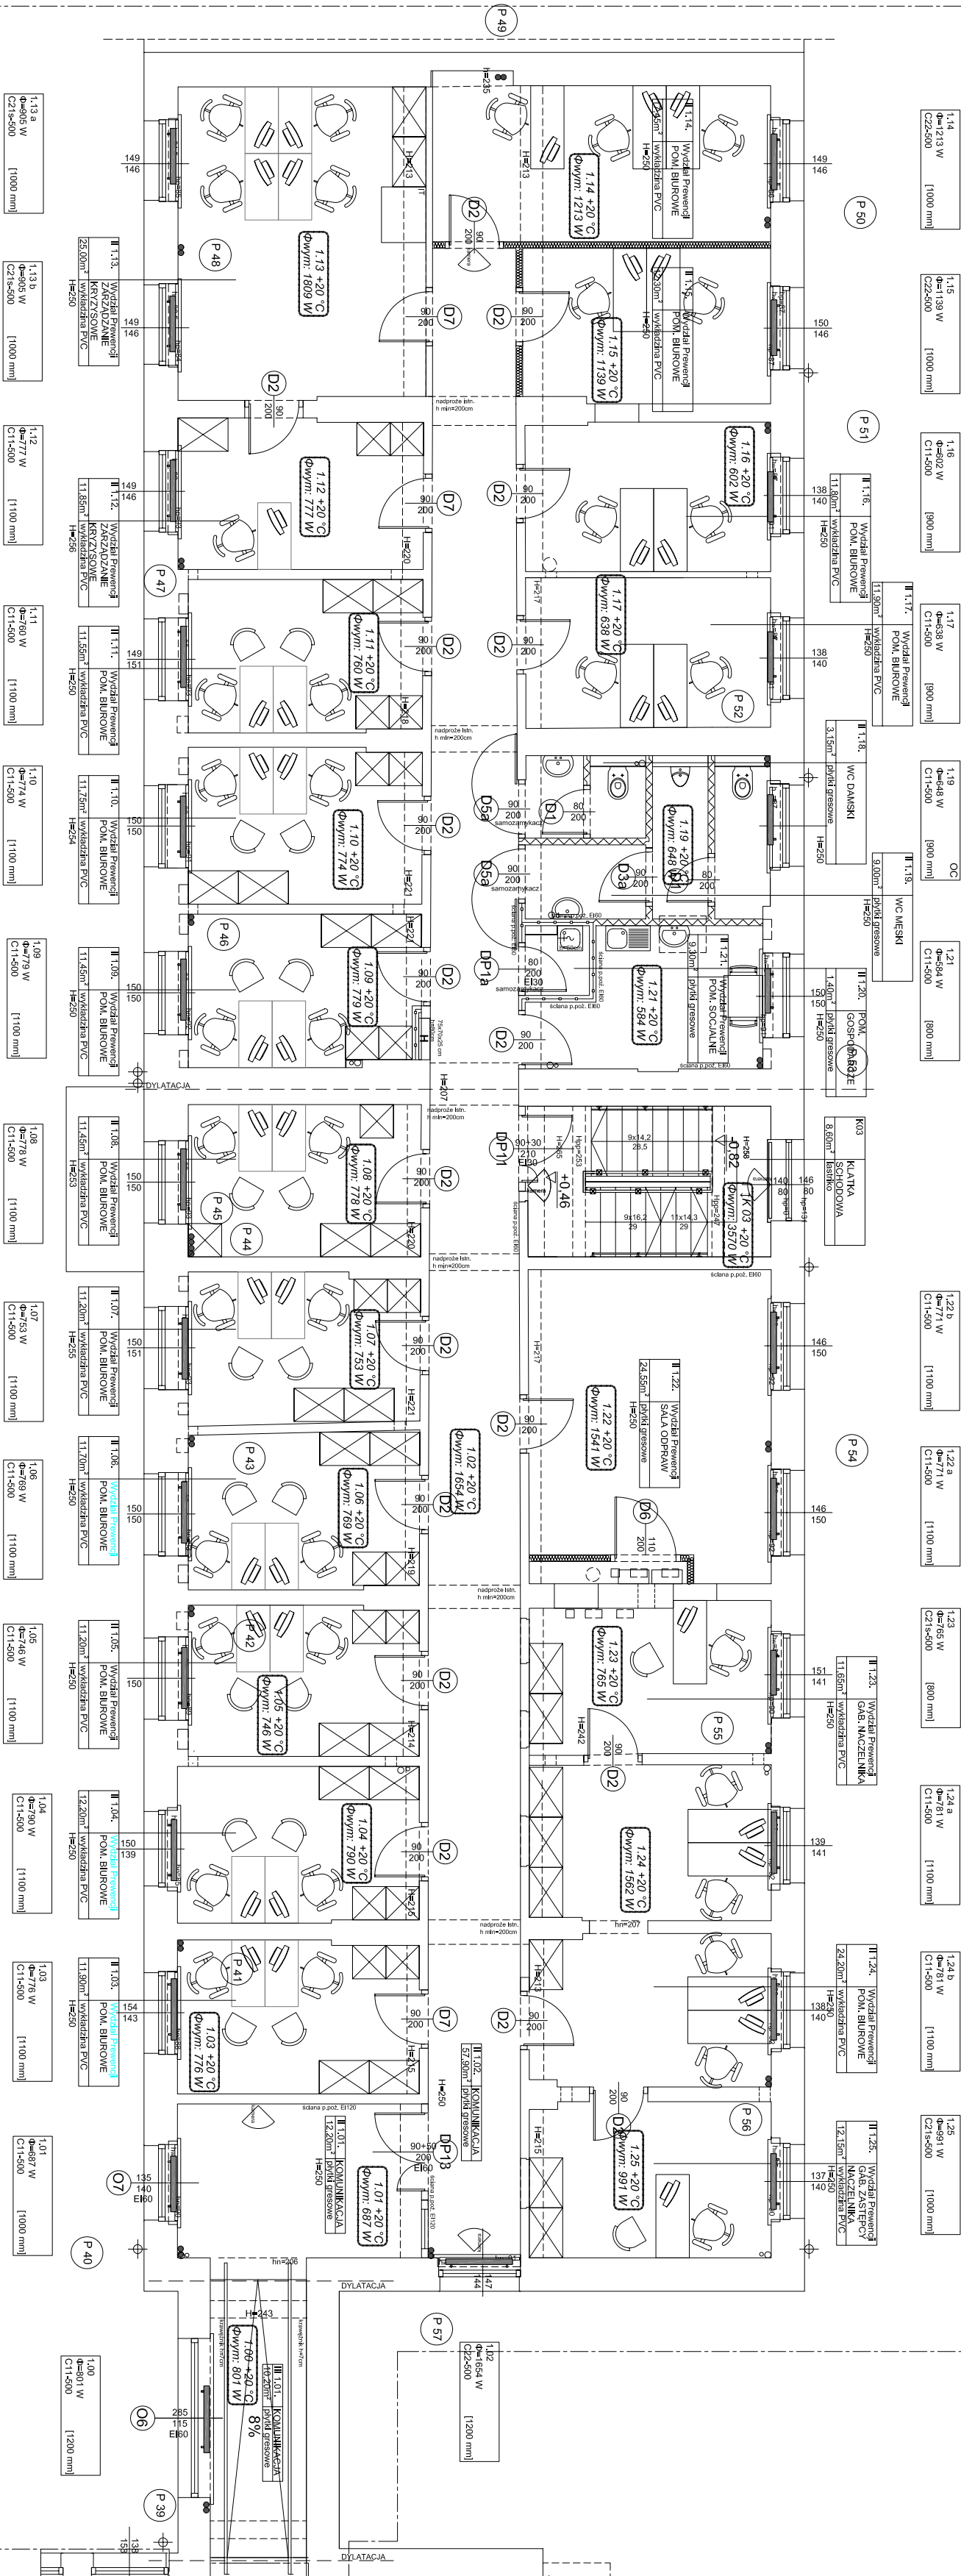

## LEGENDA

przewody zasilania grzejników

grzejnik bocznozasilany z zaworem termostatycznym

plon

0.21 +20 °C  
 Φwym: 2510 W

numer pom.	grzejnik ocynkowany
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

---

**strata ciepla**

typ grzejnika	dlugość grzejnika
0,000	0,000

Branża: architektura	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: PAŹDZIERNIK 2014r
Autor projektu:	ANNA UZIĘBŁO	358/91	SANITARNA		
Zespół projektowy:	JERZY UZIĘBŁO		SANITARNA		
Sprawdził:	KRYSTYNA MĘDREK	284/87	SANITARNA		Faza: PW
	INSTALACJA WOD - KAN, C.O, C.T.				Nr rys. 22
	Treść rysunku: BUDYNEK II RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O I C.T.				Skala: 1:100
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.	Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY"				
Symbol: 2013/42	ZASTRZEŻENIE: NIE WSKAZUJĘ PRAMIA WNIKANIAŁOŚĆ Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZETYSOWYANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUNIKULWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEJENOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY, ACAD 2004-341-100713354.				