


1

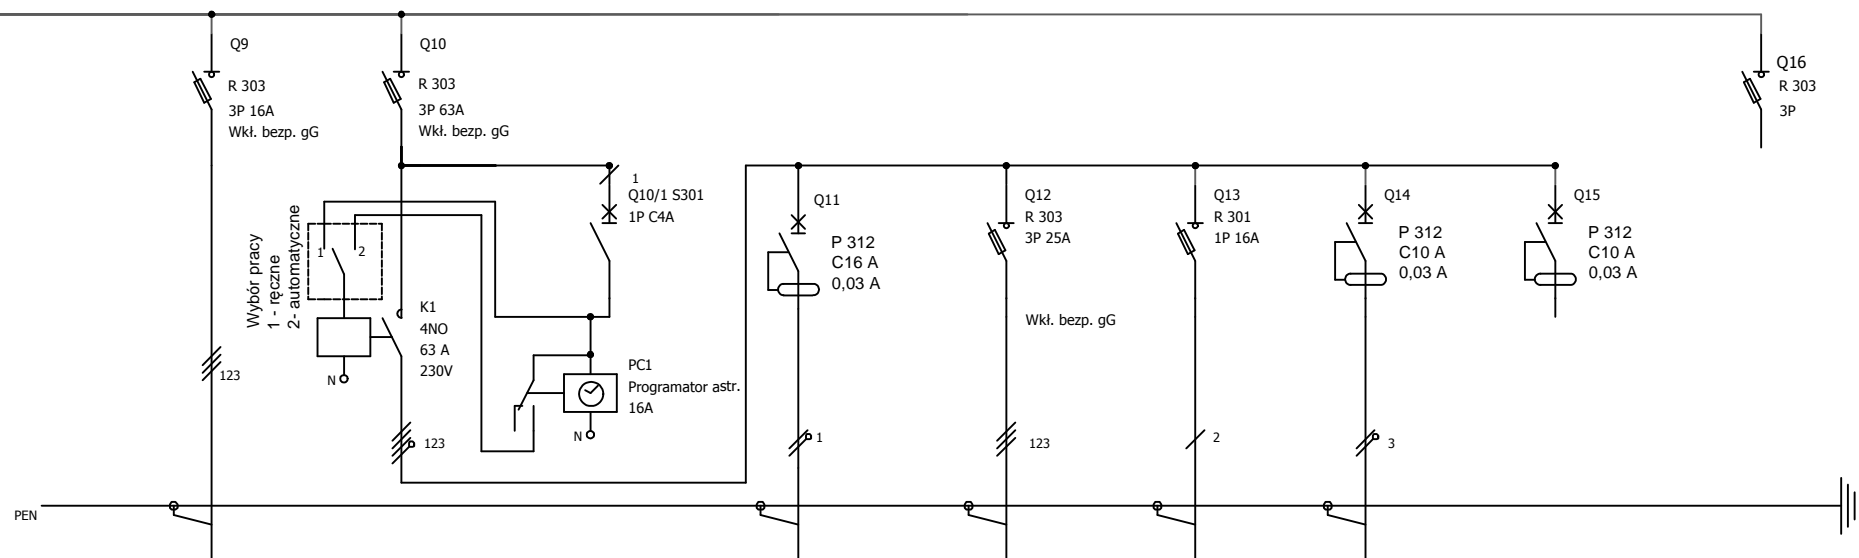

Oznaczenie urządzenia	Q9	Q10		Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
Opis	włz. do rozdzielnicy TK			Zasilanie logo POLICJA na elewacji	Ośw. terenu	Ośw. terenu oprawy niskie + Pylon	Oświetlenie elewacji	rezerwa	rezerwa
Moc	0,5 kW	0,42 kW							
Typ kabla	YDYżo 5x2,5 mm ²			YDYżo 3x2,5 mm ²	YAKY 4x16 mm ²	YKYżo 3x2,5 mm ²	YDYżo 3x1,5 mm ²		

		m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13		Projektował	mgr inż. Tomasz Knapik		MAP/0052/POOE/13 w specjalności elektrycznej	02.2016	Stadium: PW	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
Nazwa rysunku:		Branża:	ELEKTRYCZNA	Sprawdził						
Schemat zasadniczy rozdzielnicy RG		Nr rys.:	E-12/2			Podpis	Nr uprawnień	Data	Skala: ---	Inwestycja: Budowa Komendariatu Policji przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku, budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz budowa utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jedznych, chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną.