



RZUT DACHU

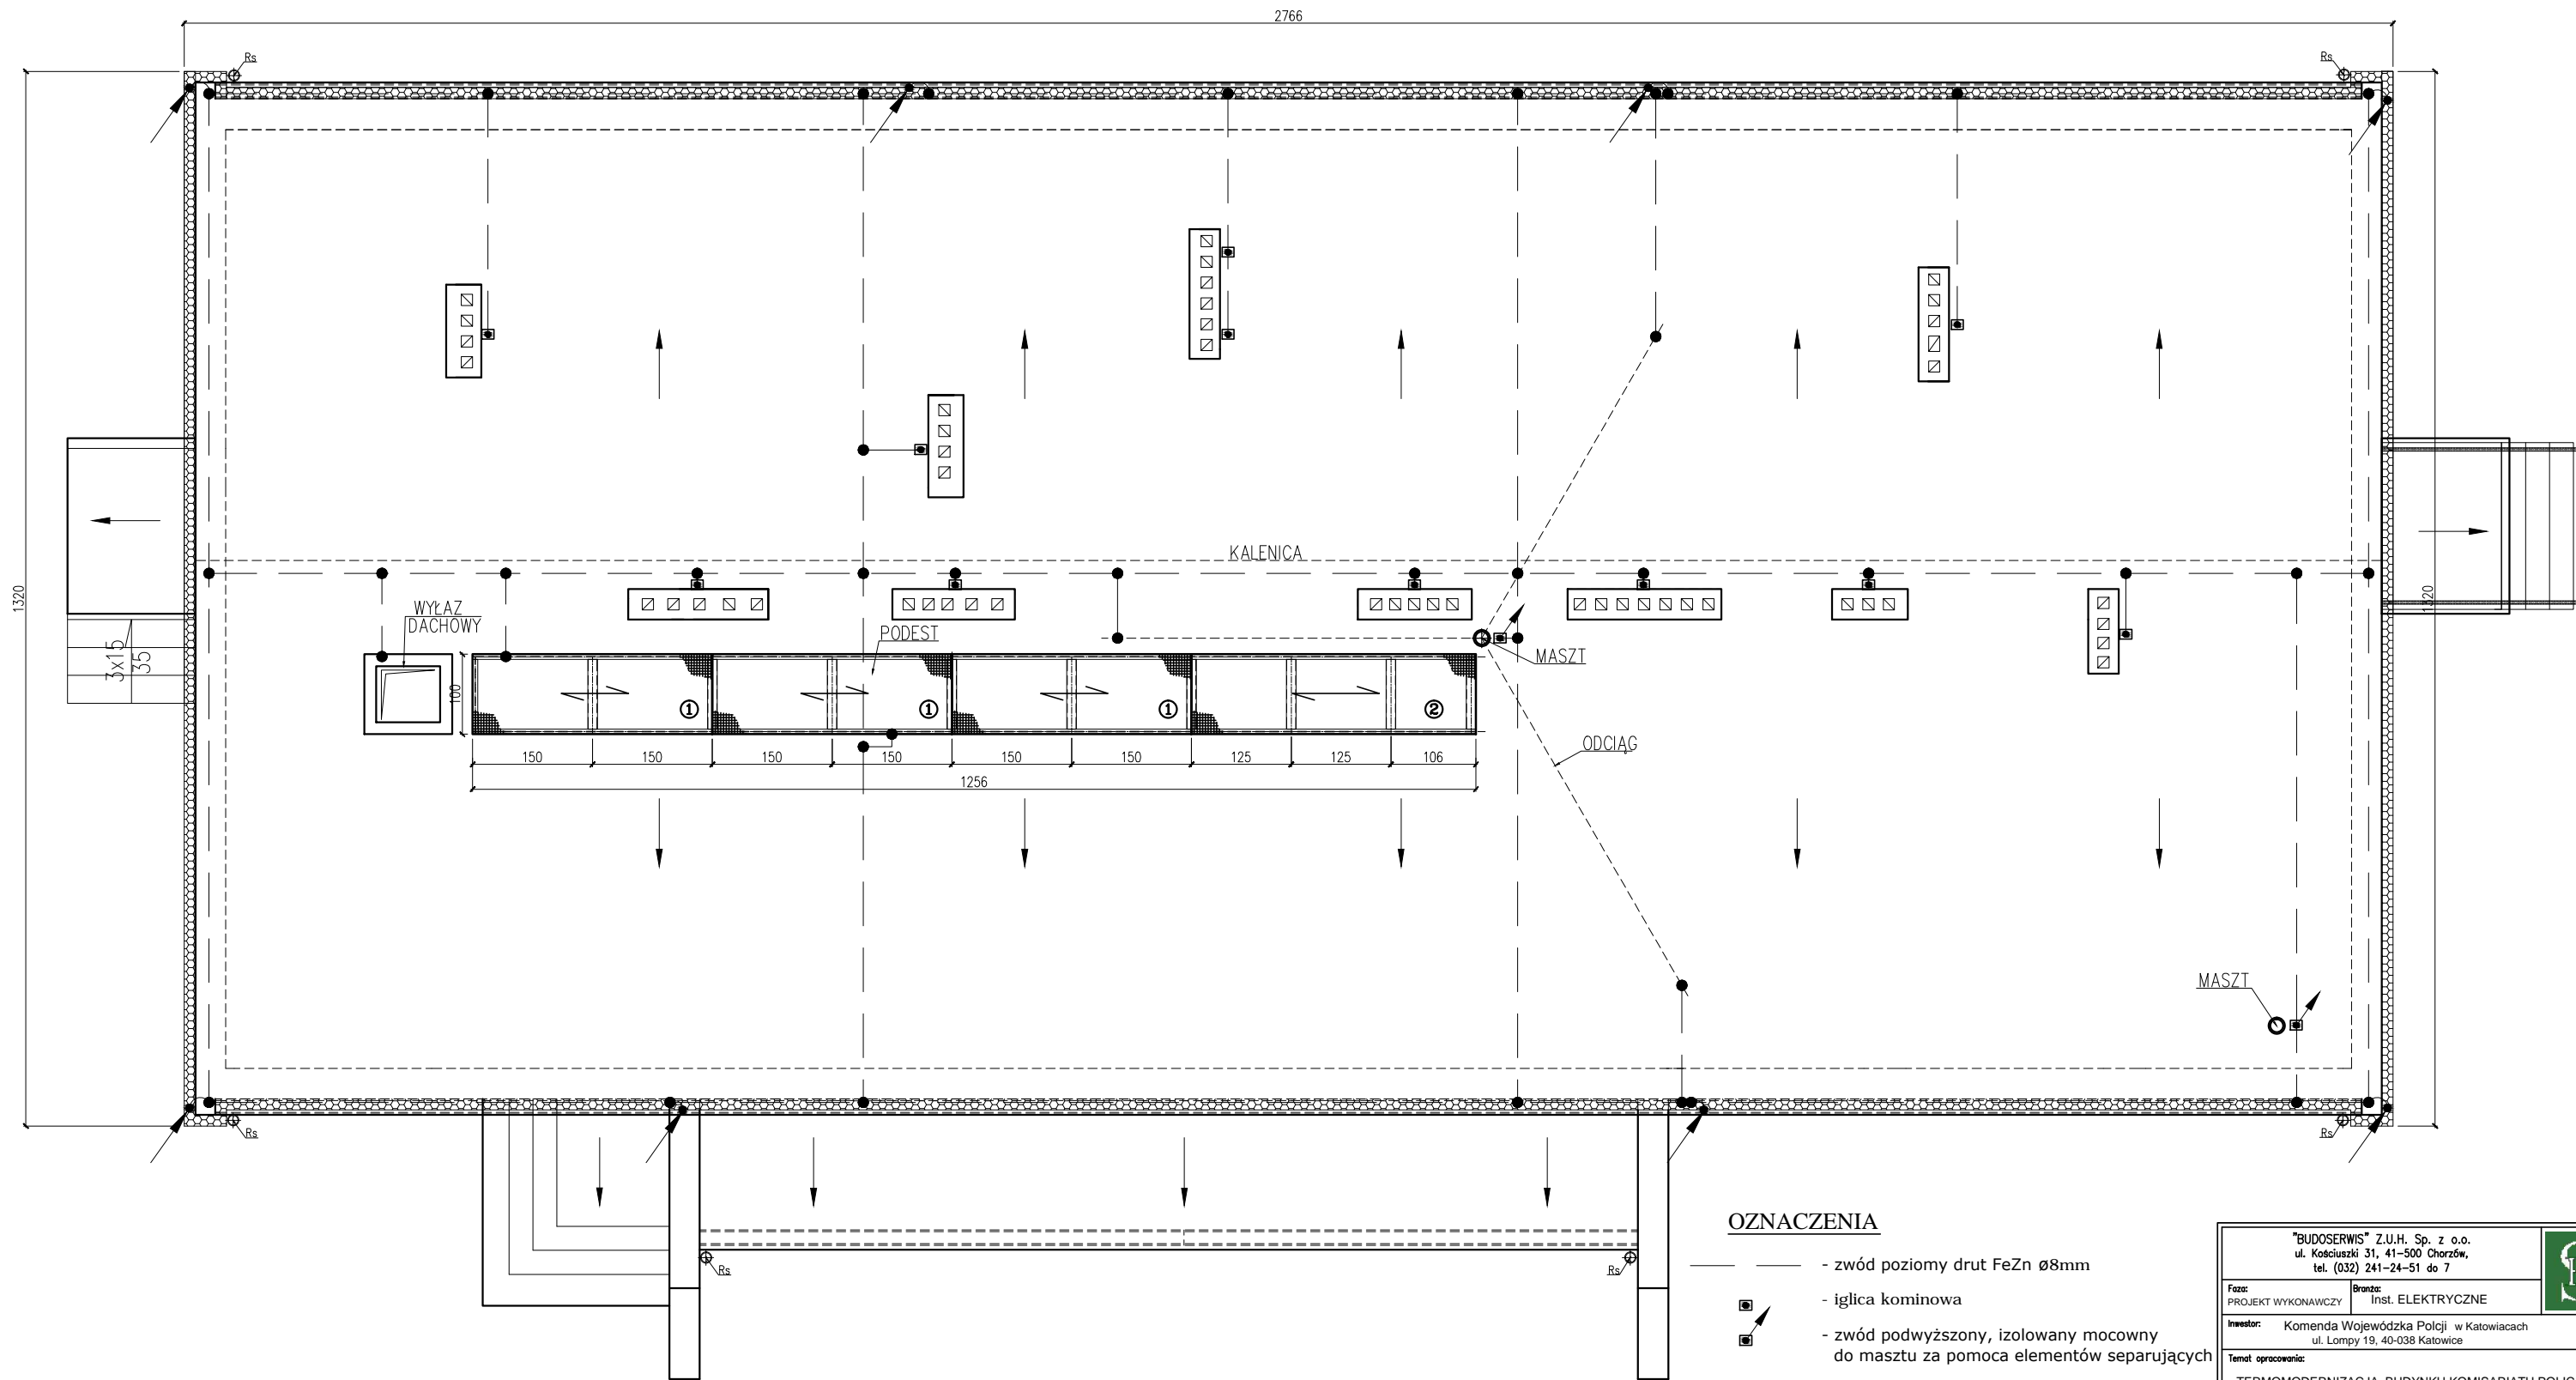

OZNACZENIA

- — — — — zwód poziomy drut FeZn Ø8mm
- — iglica kominowa
- — zwód podwyższony, izolowany mocowny do masztu za pomocą elementów separujących

- LEGENDA:**
1. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH – STYROPIAN Gr. 14cm.
  2. DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – STYRODUR Gr. 12cm.
  3. DOCIEPLENIE STOPODACHU – STYROPAPA Gr. 25cm.
  4. OBRÓBKI GZYMSÓW, OKAPÓW, RYNNY WYKONAC W KOLORZE NCS S57502B.

|   |                                     |                         |   |
|---|-------------------------------------|-------------------------|---|
| <b>"BUDOSERWIS" Z.U.H. Sp. z o.o.</b><br>ul. Kościuski 31, 41-500 Chorzów,<br>tel. (032) 241-24-51 do 7         |                                     |                         |  |
| <b>Faza:</b><br>PROJEKT WYKONAWCZY  | <b>Bransz:</b><br>Inst. ELEKTRYCZNE |                         |   |
| <b>Inwestor:</b> Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach<br>ul. Łompy 19, 40-038 Katowice                       |                                     |                         |   |
| <b>Temat opracowania:</b><br><br>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI<br>WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI |                                     |                         |   |
| <b>Obiekt:</b><br><br>Komisariat Policji w Koniecpolu<br>42-230 Koniecpol, ul. Działkowa 2                      |                                     |                         |   |
| <b>Temat rysunku:</b><br><br>PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ<br>- RZUT DACHU   |                                     |                         |   |
| <b>Autor:</b><br>mgr inż. Jerzy NIESTRÓJ<br>techn. Piotr SETNIK   | <b>Podpis:</b><br>upr. nr 227/77    | <b>Data:</b><br>06.2016 | <b>Nr rys.:</b><br><br>IE-02  |
| <b>Sprawdził:</b><br>mgr inż. Krzysztof NOWAK   | <b>Podpis:</b><br>upr. nr 136/82    | <b>Skala:</b><br>1:50   |   |