

OBLĄSNIENIA:

- przewody powietrne c.o.
- przewody zasilajace c.o.
- 2x2x1,5
- średnice przewodów
- symbol pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu

0,7
16 °C


007

- oznaczenie pionów,
- spójnie z rzutami
- GRZEJNIK PŁYTOWY
- podłączone boczne
- 3,00 moc grzejnika
- 22/600
- 1100 mm
- tyło/wysokość
- grubość
- zawór odcinający
- potrójnicze oznaczenia rozgałęzień,
- spójnie z rzutami
- odpowietrznik
- regulator różnicy ciśnień
- zawór regulacyjny

φ=1198 W
22/600
1100 mm

- zawór odcinający
- potrójnicze oznaczenia rozgałęzień,
- spójnie z rzutami
- odpowietrznik
- regulator różnicy ciśnień
- zawór regulacyjny

A

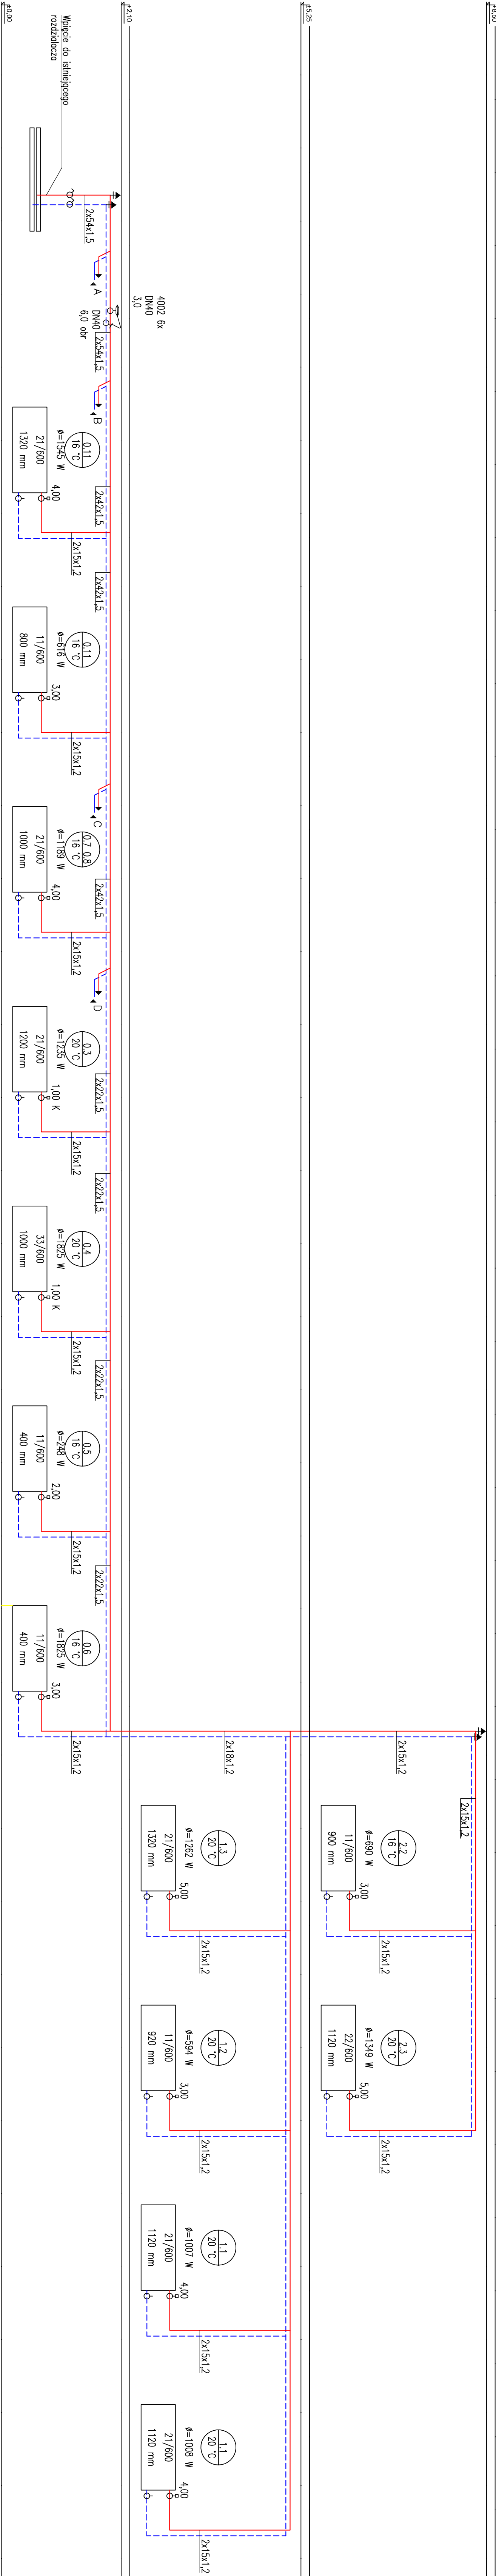

A



41-103 SIEMANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORSZAKOWIEC 4
e-mail: biuro@efektywnosc.pl
www.efektywnosc.pl

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Komisariatu V Policji w Zabrze, ul. Krakowskiej 11

Inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Łompy 19, 40-038

projektant: inż. Zdzisław Rzesutak
upr. bud. nr. 35582

branża: SANITARNIA

zespół: PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł rysunku: PROJEKT INSTALACJI C.O. -ROZWINIĘCIE

skala: -

data: 2016

członek: S - 04