


# 2 piętro -- instal.

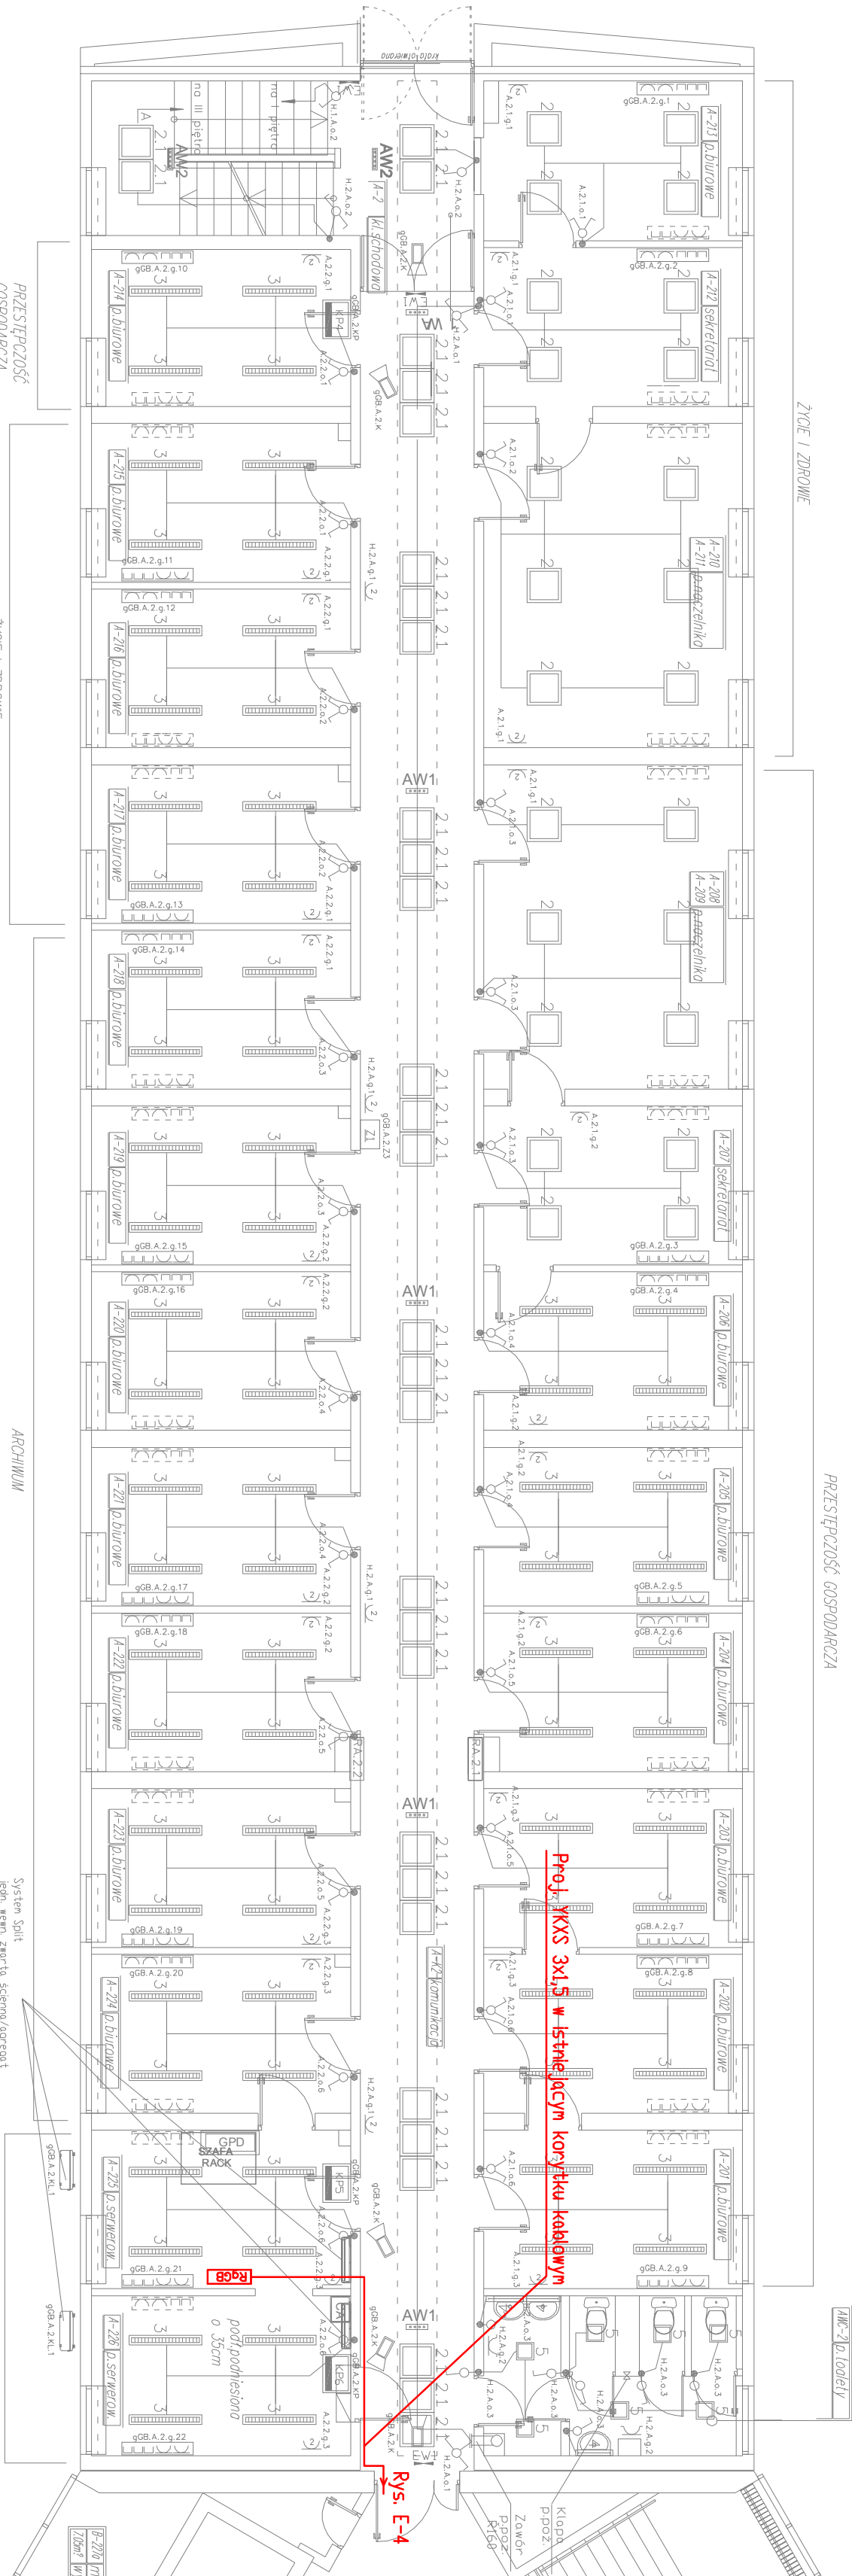

PRZESTĘPCZOŚĆ  
GOSPODARCA  
ODN

ZYCIĘ I ZDROWIE

ARCHIWUM

System Split  
jedn. wewn. szorta sceno/ogrewn  
typ ASYG2LWCA/ADYG2LWCDn=3.4/0g=4.0kW

SERWEROWNIA

KP - KONTROLER PRZĘCIŚCIA

KA - KAMERA

CA - CENTRALA SSWIN

ZI - ZASILACZ KLAP PRZDZ.

SZAFY RACK - SZAFY OKABLOW. STRUKTURALNEGO LAN (X3)

GPD - GŁÓWNY PUNKT DYSTYBUCYJNY CCTV

Przewoody zasilania obwodów gniazd i oświetlenia prowadzić korytarzem w korytkach stalowych lub PCV w zakrytej przestrzeni nad sufitem lub za maskownicami ściennymi usytuowanymi pod sufitem.

RA.2.1 - Rozdzielenie 2 piętra skrzydła A

RgGB - Rozdzielenie gwarantowano gówno biurowco

RgGB - Zestaw gniazd--projektowane:

– Gniazda 2x(1--faz.: 230V, 1P+N+PE,16A)

– Gniazda każdego zestawu zasilone z rozdzielnii gwarantowanej RgGB

– 3xGniazdo logiczne RJ45 – instalację LAN według odrębnego opracowania

Zestaw gniazd--istniejące pozostają bez zmian

Gniazda podwójne 2x(1--faz.: 230V, 1P+N+PE,16A) – ogólnego przeznaczenia

Gniazda brzołaszczkowe podwójne 2x(1--faz.: 230V, 1P+N+PE,16A) – z kłopotk

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE  
"deem" Anna Dziuba-Jagłińska  
Wiktorów 50, 98-350 Biała

PROJEKT WYKONAWCZY

data:  
04.2015r

Temat:  
W CZĘSTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5

Lokalizacja: 42-200 Częstochowa, ul.Popieluski 5, dz.nr 71 obręb 105  
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice  
Tytuł rys.: Rzut 2 piętra segment A

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (SZLABANY,BRAAMY WIAZOWE, WIDEODOMOFOONY)

E-3

skala:  
1:100