


LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA TOZ								
NUMER OBWODU				TOZ-1	TOZ-2	TOZ-3	TOZ-4		
NAZWA OBWODU	Zasilanie	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Zasilanie szafki SO1	Zasilanie szafki SO2	Zasilanie szafki SO3	Rezerwa		
MOC ZAINST.	22,04			8,46	9,2	4,42	-		
PRĄD OBC.	33,5			12,5	14,0	63,0	-		

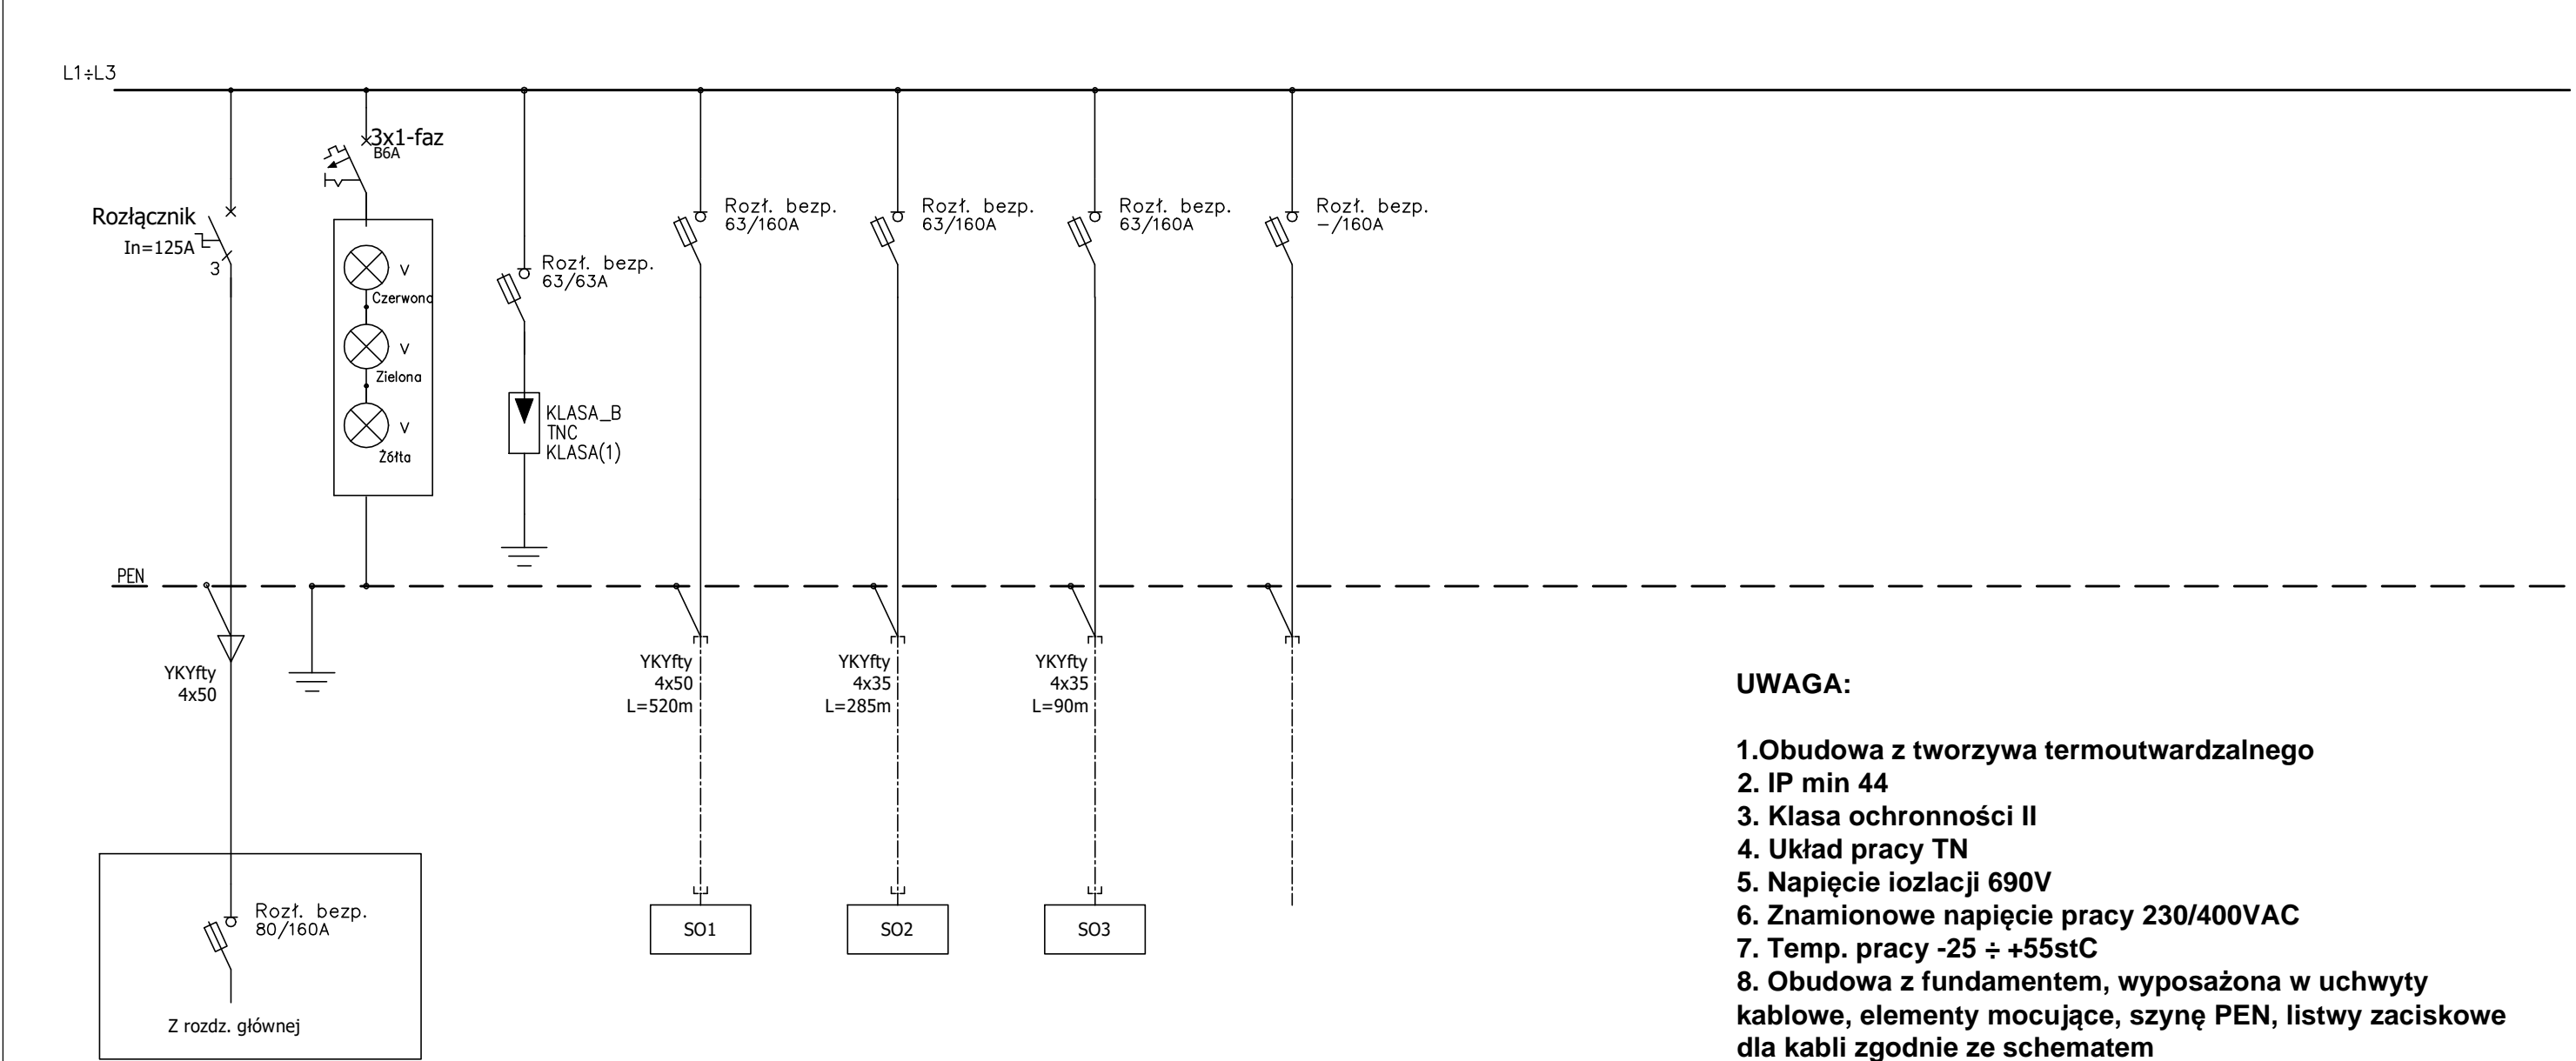

- UWAGA:**
- 1. Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego
 - 2. IP min 44
 - 3. Klasa ochronności II
 - 4. Układ pracy TN
 - 5. Napięcie izolacji 690V
 - 6. Znamionowe napięcie pracy 230/400VAC
 - 7. Temp. pracy -25 ÷ +55stC
 - 8. Obudowa z fundamentem, wyposażona w uchwyty kablowe, elementy mocujące, szynę PEN, listwy zaciskowe dla kabli zgodnie ze schematem

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNC

<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łąany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (energooszczędne) na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowa 17			Data: 08.2016
	Tablica zasilająca główna TOZ. Schemat strukturalny.			
	Obiekt : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Ark. / l.ark 1 / 1
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13
				Rysunek nr E 01