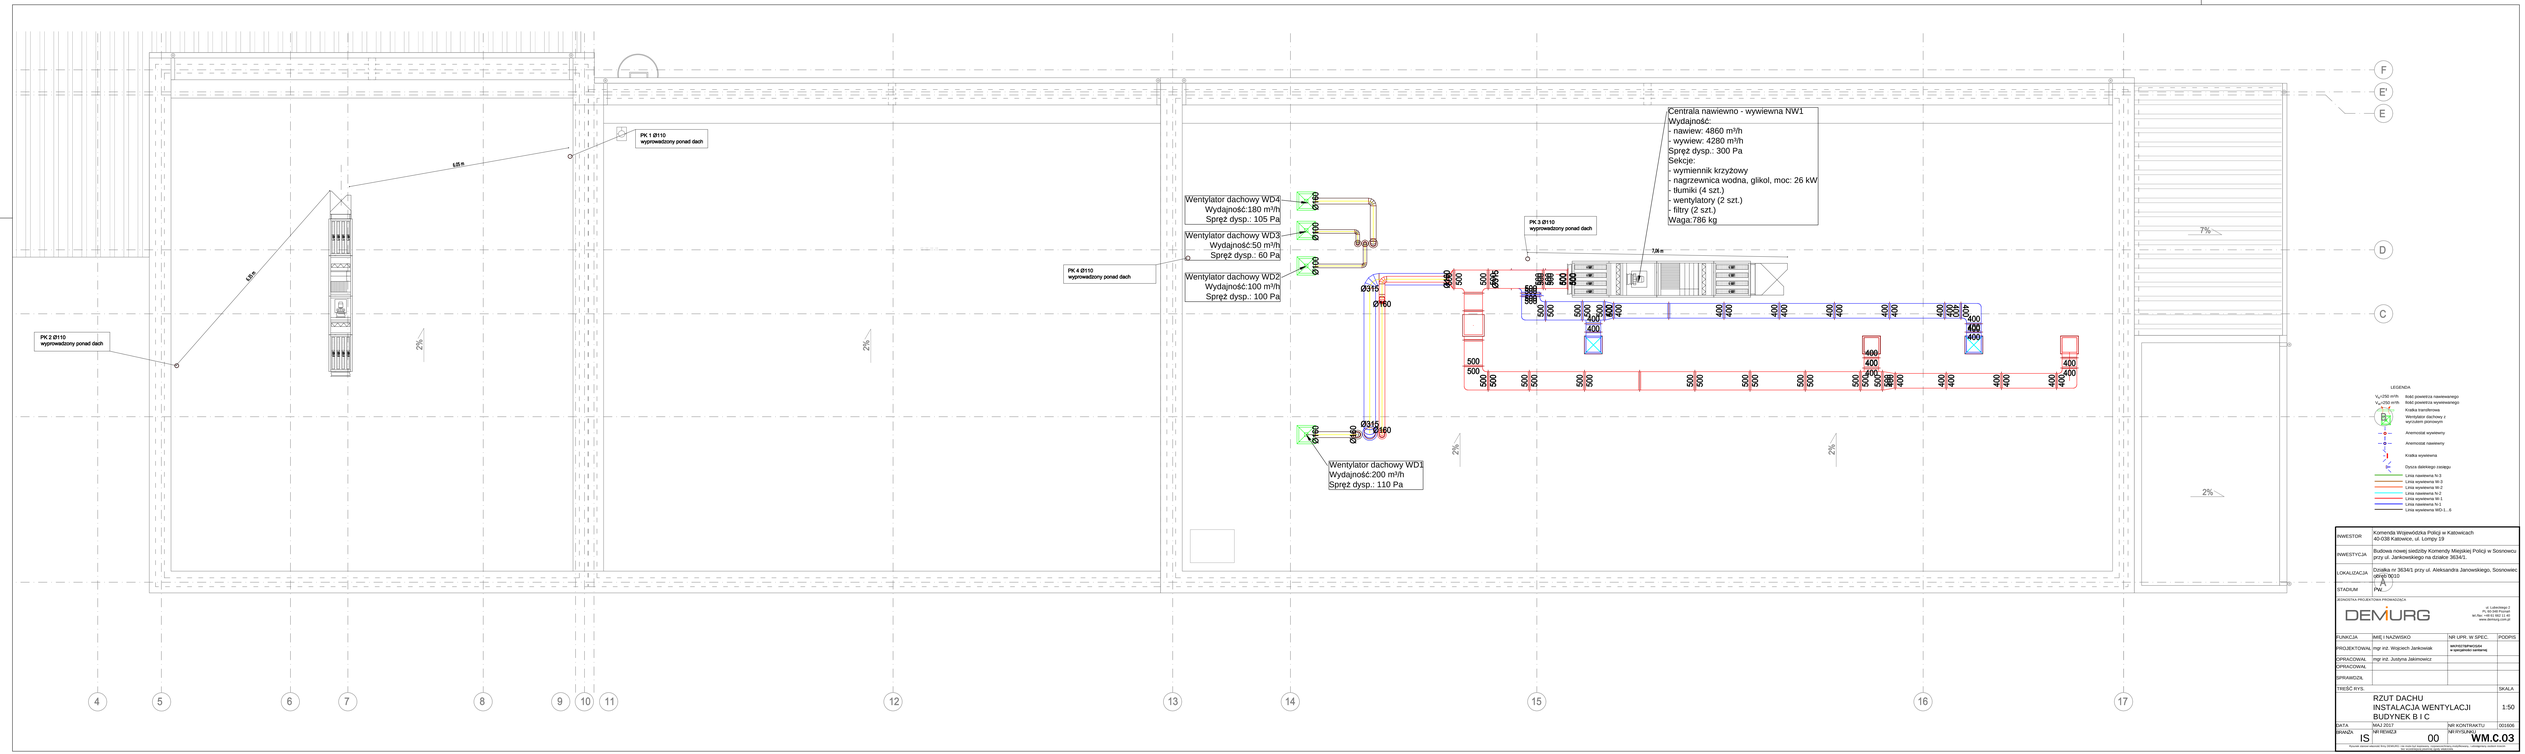
PK 1 Ø110
wyprowadzony ponad dach
PK 2 Ø110
wyprowadzony ponad dach
PK 3 Ø110
wyprowadzony ponad dach
PK 4 Ø110
wyprowadzony ponad dach
Centrala nawiewno - wywiewna NW1
Wydajność:
- nawiew: 4860 m³/h
- wywiew: 4280 m³/h
Spręż dysp.: 300 Pa
Sekcje:
- wymiennik krzyżowy
- nagrzewnica wodna, glikol, moc: 26 kW
- tłumiki (4 szt.)
- wentylatory (2 szt.)
- filtry (2 szt.)
Waga:786 kg
Wentylator dachowy WD4
Wydajność:180 m³/h
Spręż dysp.: 105 Pa
Wentylator dachowy WD3
Wydajność:50 m³/h
Spręż dysp.: 60 Pa
Wentylator dachowy WD2
Wydajność:100 m³/h
Spręż dysp.: 100 Pa
Wentylator dachowy WD1
Wydajność:200 m³/h
Spręż dysp.: 110 Pa
LEGENDA
Kratka transferowa
Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym
Anemostat wywiewny
Anemostat nawiewny
Kratka wywiewna
Linia nawiewna N-3
Linia wywiewna W-3
Linia wywiewna W-2
Linia nawiewna N-2
Linia wywiewna W-1
Linia nawiewna N-1
Linia wywiewna WD-1...6
INWESTOR
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCJA
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Jankowskiego na działce 3634/1.
LOKALIZACJA
Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM
PB
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZYKSZDZA
DEMURG
ul. Lubomirskiego 2
Pl. 85-090 Bydgoszcz
NIP 554-26-17-000 REGON 340 000 000
www.demurg.com.pl
FUNKCJA
IMIĘ I NAZWISKO
NR UPR. W SPEC.
PODPIS
PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Wojciech Jankowiak
wentwi/sanwizja w specyalności sanitarnej
OPRACOWAŁ
mgr inż. Justyna Jakimowicz
OPRACOWAŁ
SPRAWDZIŁ
TREŚĆ RYS.
RZUT DACHU
INSTALACJA WENTYLACJI
BUDYNEK B I C
SKALA
1:50
DATA
MAJ 2017
NR KONTRAKTU
001606
FAZA
IS
NR RZUTU
00
NR RYSUNKU
WM.C.03
Projekt stanowi własność firmy DEMURG, nie może być wykorzystany bez zgody firmy DEMURG
Bez konieczności zwrotu lub zniszczenia