


Istn. TG


Tablica TB
Obudowa natynkowa 1x24 mod.

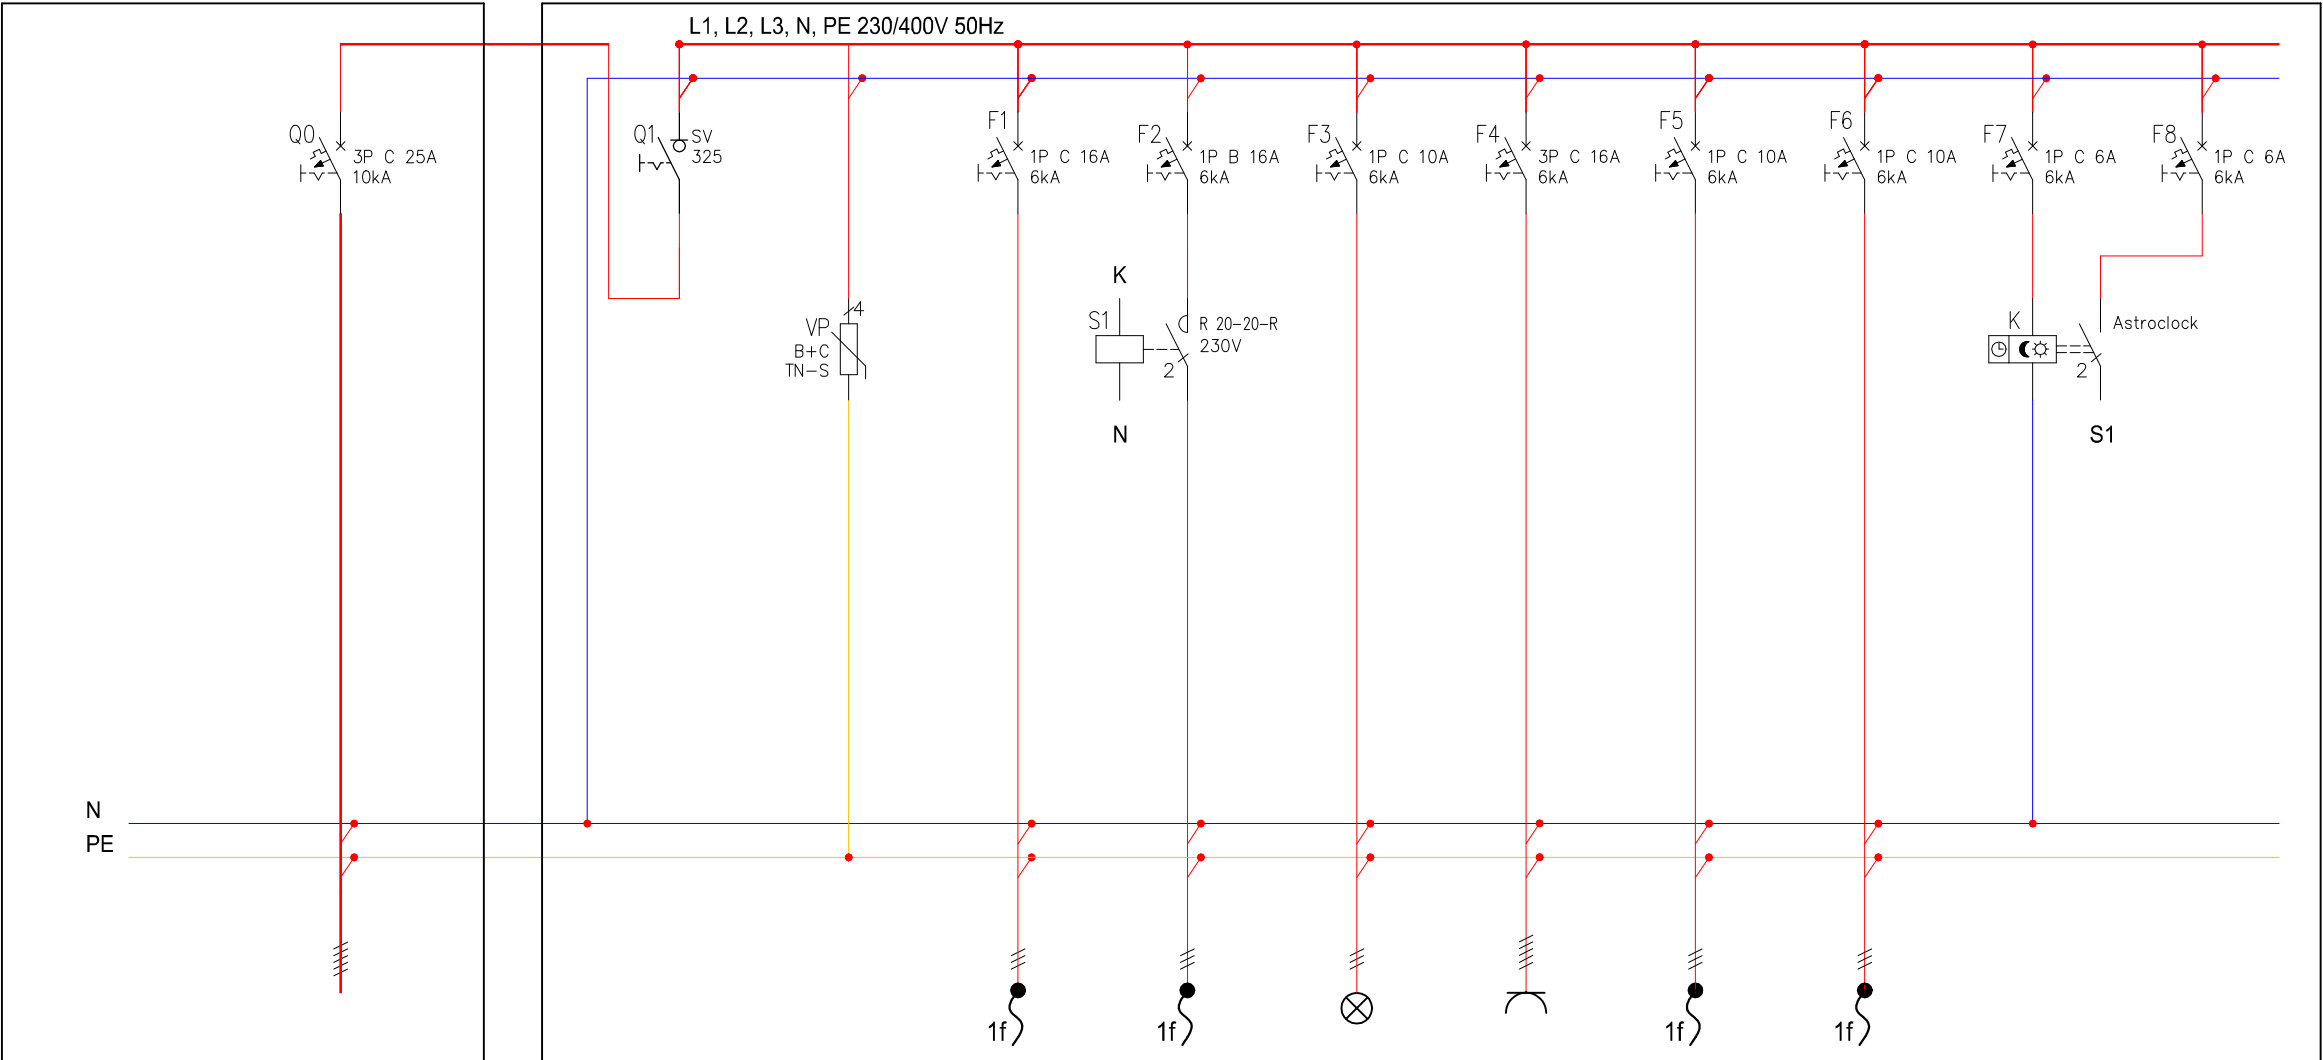

Numer obwodu	Zas.		01	02	03	04	05	06	07	08	09
Symbol obwodu	-		Q1	VP	TB1/1	TB1/2	TB1/3	TB1/4	TB1/5	TB1/6	TB1/7
Typ przewodu	YDYżo 5x6		YDYżo 5x4	-	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x1,5	YDYżo 5x2,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5
Lokalizacja zasilanych odbiorników	Zasilanie z istn. tablicy el. głównej		Wyłączenie główne tablicy TB	Ochrona przeciwprzepięciowa	Zasilanie dźwigu dla niepełnospraw.	Zasilanie semafora i loga	Zasilanie oświetlenia zewnętrznego	Zasilanie kurtyny powietrznej	Zasilanie kotła	Zasilanie domofonu i dzwonka	Sterowanie podświetleniem

Układ sieci TN-S

natynkowa, 125A, IP 40, IK 09,
II kl. ochronności, 48-mod



EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku KP w Koziegłowach, ul. Zamkowa 14 wraz z budową nowego zadaszania i przeszklonej zamkniętej obudowy strefy wejściowej z przebudową istniejących schodów zewnętrznych i montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych na wózkach			
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19	Lokalizacja: dz. nr: 5770/2, 8740/1, 4506/6, 4503/3, 4502/3, 5760/1; ul. Zamkowa 14, Koziegłowy obręb: 0001 Koziegłowy jed. ewid.: 240902_4 Koziegłowy-miasto		
projektant: mgr inż. Bolesław Kusiak upr. bud. nr 1115/94	podpis:	branża: ELEKTRYCZNA	
zespół: mgr inż. Krzysztof Gac		stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
tytuł rysunku: SCHEMAT TABLICY TB	skala: -:-	data: MAJ 2017	nr rysunku: IE-05