
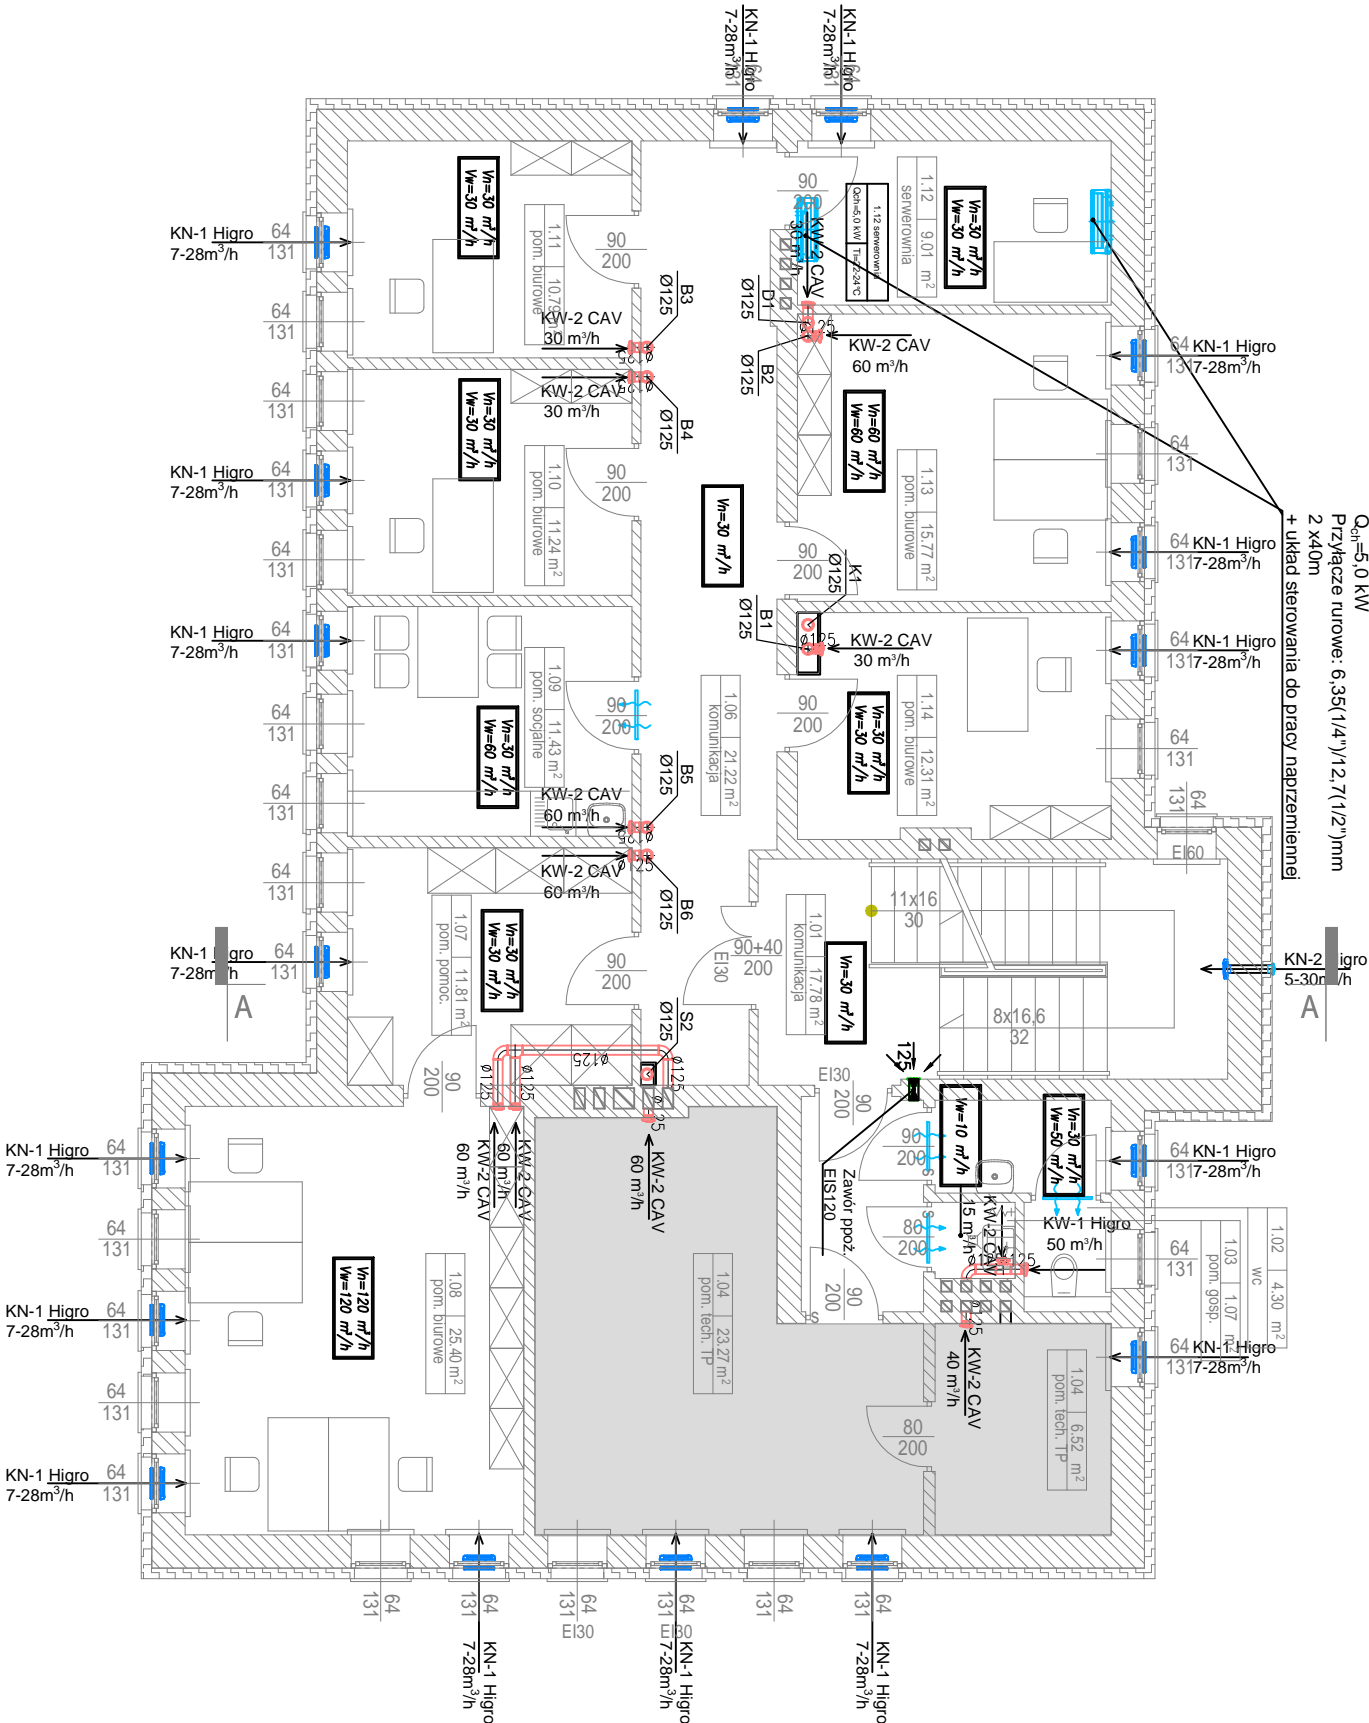


LEGENDA:

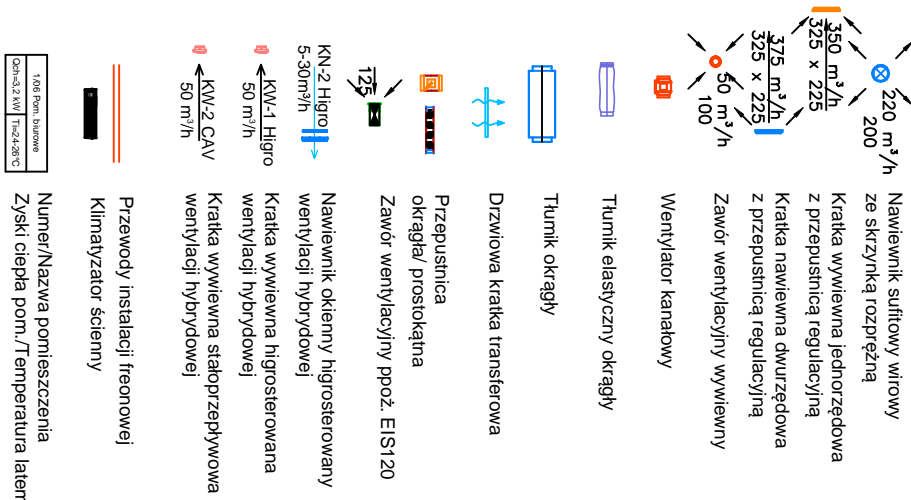

1. Kanały i urządzenia montować możliwie blisko stropodachu.
2. Na kanałach należy zamontować kłapy rewizyjne do czyszczenia kanału. Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż 2 kolana lub łuki o kącie większym niż 45° a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.
3. Kanały wentylacyjne należy zamontować ściennie z odległością od innych elementów konstrukcyjnych nie mniejszą niż 100mm.
4. Wykonać konstrukcję wsporną pod kanały stalowe w rozstawie max. 3m
5. Wszystkie urządzenia należy zamontować w pomieszczeniach technicznych.
6. Wszystkie klimatyzatory wyposażyć w pompy skroplin.
7. Skropliny odprowadzić do najbliższego pionu kanałowego poprzez zasysanie do kanału.
8. Wszystkie urządzenia należy zamontować w pomieszczeniach technicznych.
9. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (architektura, instalacje elektryczne itd.).
10. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opisu.
11. Wszystkie wymiary, otwory i rzeźby należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem prac.
12. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń. Wszystkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem (obowiązuje forma pisemna).
13. Wszelkie koszty instalacji rozwiązać na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
14. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
15. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
16. Użyć w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy „Prawo zamówień publicznych” jako informację, nie oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrob końcowy do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust 1 Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z inwestorem i projektantem.
17. Przy wykonaniu przedsięwzięcia należy wykonać dokumentację techniczną i kosztorys, który będzie służył jako podstawa do odbioru i rozliczenia. W przypadku konieczności zmiany elementów konstrukcyjnych należy przedłożyć projektanta dla ustalenia dalszego toku postępowania. Niedopuszczalne jest demontaż, przebudowa, przesłanie elementów konstrukcyjnych takich jak np. zabezpieczenia budynku przed szkodami górnictwem.

PROJEKT BUDOWLANY			
Jednostka projektowa:		Nazwa inwestycji:	
An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@an-archi.com.pl www.an-archi.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69		Temomodernizacja i przebudowa budynku Komendy Policji w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej 6 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych oraz wykonanie instalacji wentylacji i gazów w obiektach na dz. nr 463/12	
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk		Adres:	
Kobiernice, ul. Żywiecka 6		Inwestor:	
Kobiernice, ul. Żywiecka 6		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	
ul. Łompy 19, 40-038 Katowice		ul. Łompy 19, 40-038 Katowice	
Koordynacja proj.:		Typ i rysunek:	
mgr inż. arch. Konrad Odrzyanek		Rzut piętra 1 - instalacja wentylacji i klimatyzacji	
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk		Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem, wymiary i rzeźby sprawdzić na budowie	
Numer projektu:		Numer rysunku:	
mgr inż. Mirosław Wyderka		W-03	
Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarniej nr SLK/2776/PWOS/09		1:100	
Data:		Stwierdzenie:	
mgr inż. Dorota Masztalak		sierpień 2016	
Branda:		sanitarna	
Sprawdzający:		Stwierdzenie:	
mgr inż. Lidia Wyderka		1:100	
Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarniej nr SLK/4943/POOS/13		Numer rysunku:	
Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem, wymiary i rzeźby sprawdzić na budowie		W-03	